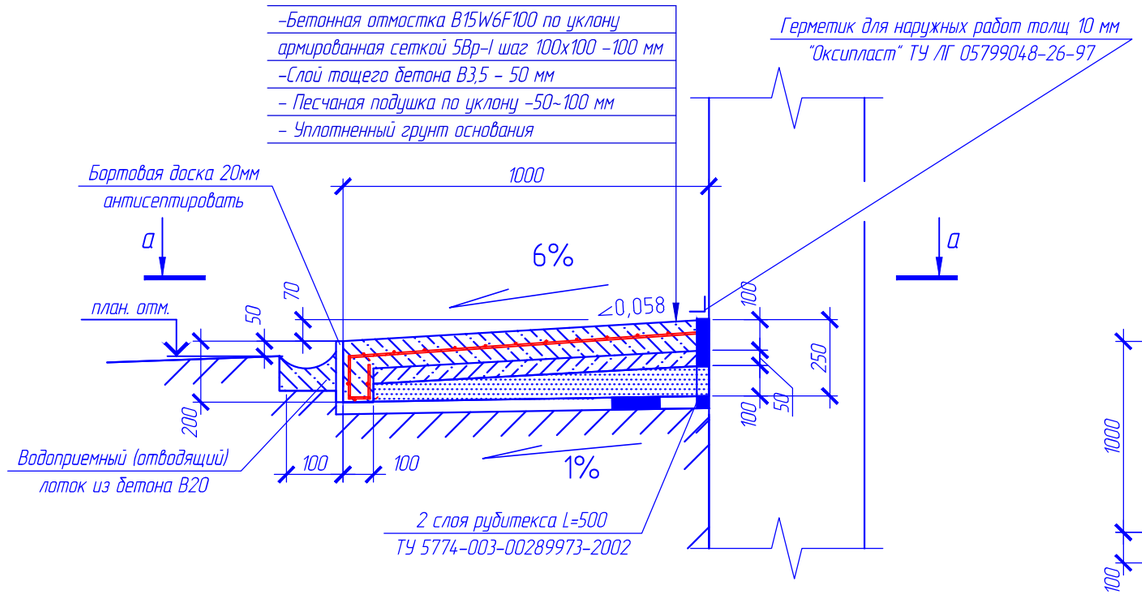

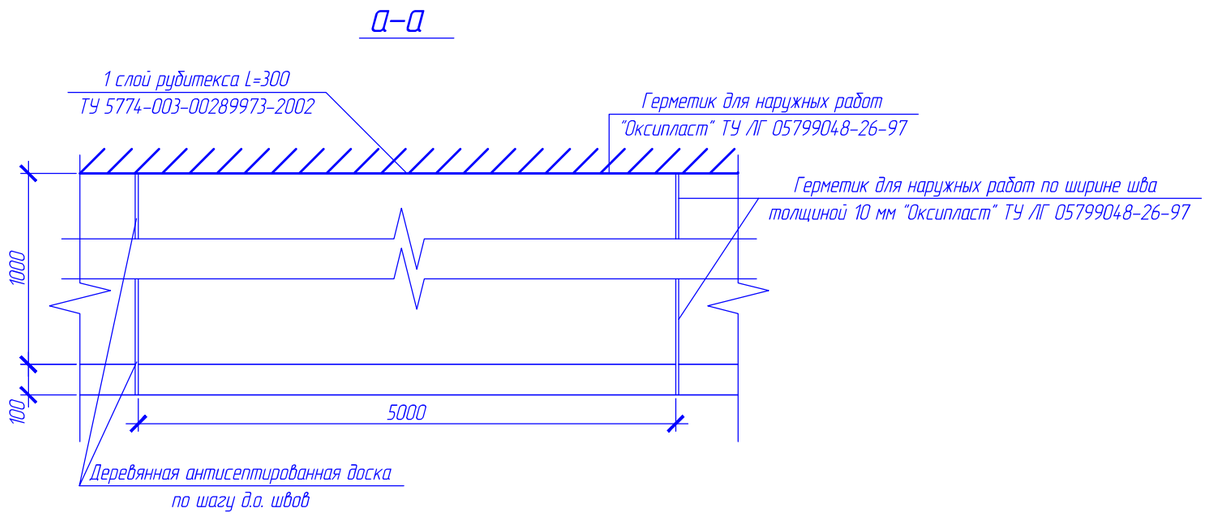

Перечень исполнительной технической документации (устройство отмостки).

Акт скрытых работ:

Акт на уплотнение грунта;

Акт на уплотнение песчаного основания;

Акт на устройство бетонной подготовки;

Акт на бетонирование и армирование отмостки;

Акт работ на гидроизоляцию примыканий;

Акт устройство и изоляцию деформационных швов.

Схема отмостки

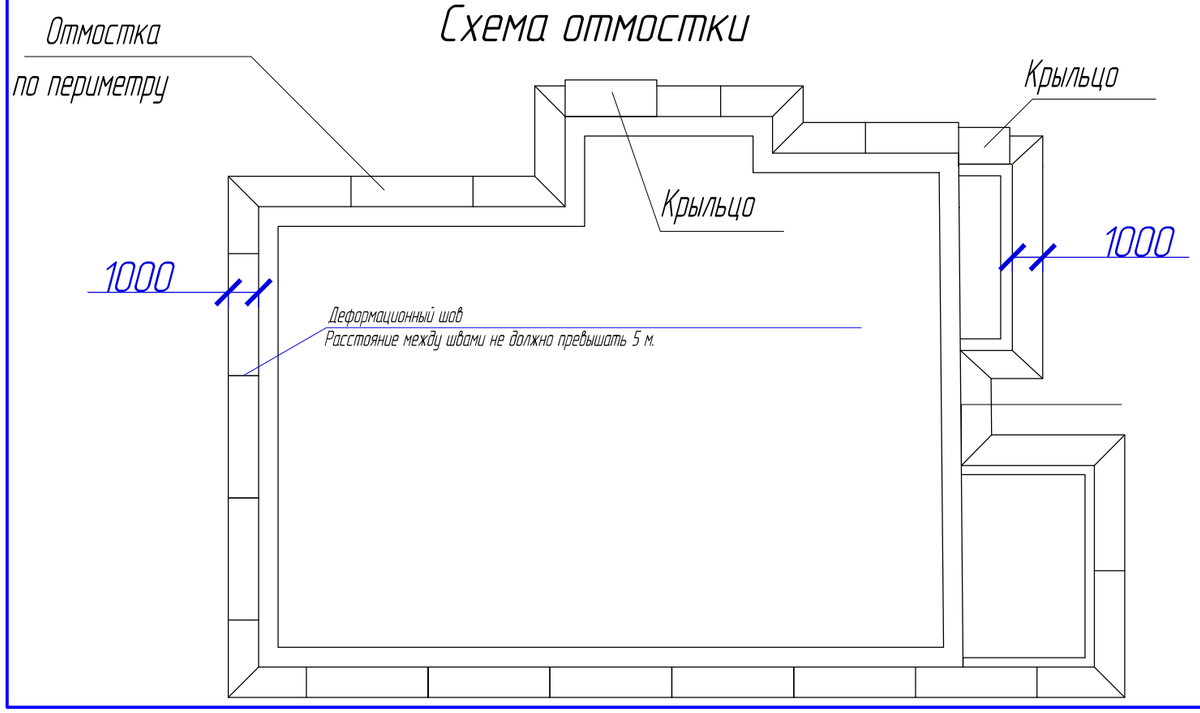

Примечания к капитальному ремонту фундаментов здания:

1. Армирование и бетонирование элементов отмостки вести в строгом соответствии с требованиями СП 70.13330.2012.
2. Монолитные конструкции отмостки здания выполнить по бетонной подготовке из бетона В 3.5 толщиной 100 мм.
3. Крепление металлических элементов производить методом вязки проволочной арматурой диаметром 1,2 мм. ГОСТ 3282—74. Вязку выполнить по ГОСТ 10922-2012.
4. Металлические элементы очистить от ржавчины и окалины и окрасить эмалью ПФ-115 ГОСТ 6465-76 за два раза, по слою грунта ГФ-021 ГОСТ 25129-82*. Общая толщина покрытия должна быть не менее 55 мкм.
5. Обратную засыпку пазух выполнять послойно, слоями 30 см, с трамбованием до коэффициента уплотнения Купл.=0,95.
6. При устройстве отмостки здания необходимо предусмотреть деформационные швы. Минимальное расстояние между швами 5 м.
7. Работы по устройству отмостки здания выполнять только после оштукатуривания цокольной части здания
8. Допускается устройство водоприемного (отводящего) лотка из сборных железобетонных изделий.

						ПСД-049/2016-АС.088		
						Многоквартирный жилой дом по адресу: Курская обл., Фатежский р-н., г. Фатеж, ул. Урицкого, д.27		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
Разработал		Быканова			06.17	Приложение 1	Стадия: П	Лист: 4/1	Листов:
Директор		Гридасов			06.17				
Н.контр.		Сибагатулин			06.17	Капитальный ремонт фундамента	ООО ТЕХСТРОЙНАДЗОР		
ГИП		Сибагатулин			06.17				